


EVALUATION DE L'ACCUEIL DU CONTRÔLE TECHNIQUE LE THEO

Critères évalués	Valeur CT LE THEO (en %)	Valeur seuil (en %)
Réception	83	70
Ecoute et amabilité du personnel	86	70
Confort durant l'attente	81	70
Tenue générale des installations	83	70
Temps d'immobilisation	70	70

Evaluation du contrôle technique LE THEO

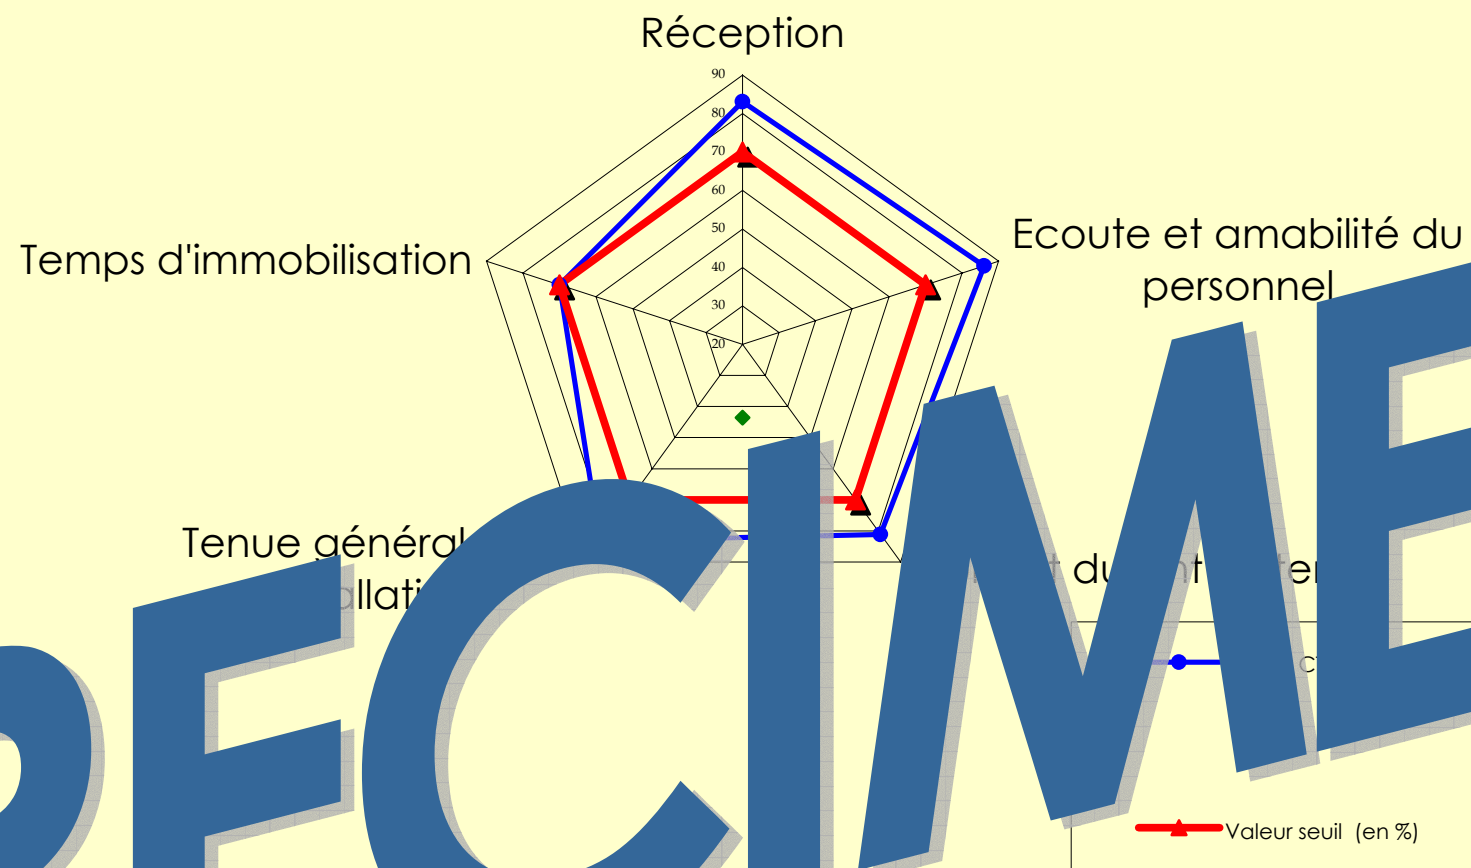

SPECIMEN